

045

# AGF 系列光伏汇流采集装置

## 安装使用说明书 V2.7

上海安科瑞电气股份有限公司

# 申 明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

## 目 录


1	概述.....	4
2	产品命名.....	4
3	产品特点.....	4
4	产品功能.....	4
5	技术参数.....	5
6	接线方式.....	5
7	安装尺寸.....	6
8	按键操作.....	8
9	通讯说明.....	8
10	产品照片.....	17

# AGF 系列光伏汇流采集装置

## 1 概述

AGF-M 系列光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱，用于监测光伏阵列中电池板运行状态，光伏电池电流测量，汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、继电器接点输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器接口，装置带有 RS485 接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。

## 2 产品命名

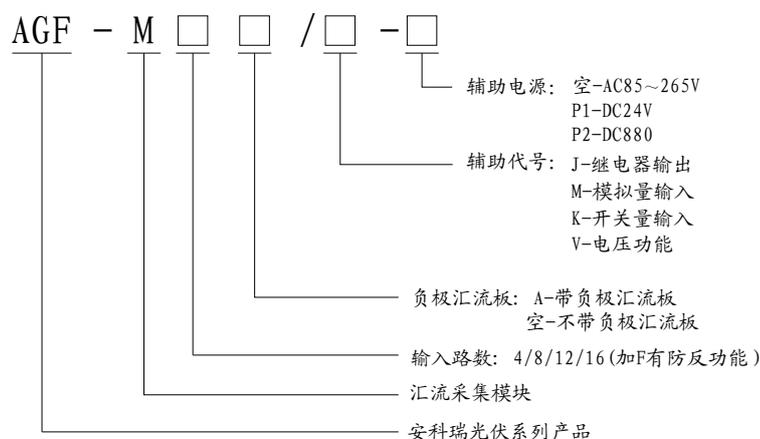

注：若带防反功能时，额定电流应 $\leq 6A$

## 3 产品特点

- ◆ 测量元件采用霍尔传感器，隔离测量
- ◆ 可接受正极或负极汇流测量方式
- ◆ 板载光伏专用熔断器，耐压 DC1kV，熔断电流可选择
- ◆ 可选电压功能,最高测量电压 DC 1kV
- ◆ 提供外部传感器输入接口
- ◆ 标配单路 RS485 接口
- ◆ 多种供电方式可选择

## 4 产品功能

- ◆ 光伏电池串开路报警，状态检测
- ◆ 带开关量输入，用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态
- ◆ 带继电器输出，可以设定为点动方式，用于驱动直流断路器的自动分合闸
- ◆ 提供温度、辐照、风速等类型传感器输入接口
- ◆ 可输出 DC24V 电源给外部传感器供电
- ◆ 就地数码管循环显示每通道的输入电流，并具有自动关闭节能显示模式
- ◆ 支持 ModBus RTU 通讯协议，通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定

## 5 技术参数

产品型号	AGF-M4	AGF-M8	AGF-M12	AGF-M16
输入路数	4 路	8 路	12 路	16 路
输入范围	DC ±18A			
反应时间	1s			
测量精度	光伏电池测量 0.5 级、外部模拟量 0.2 级			
温度系数	400ppm			
RS485 通讯	RS485/ModBus-RTU 协议, 4800/9600/19200/38400bps			
	附加功能			
继电器输出	2 组转换 8A/AC250V (8A/DC 30V)			
开关量输入	3 组外部状态输入 (光耦或干接点方式)			
模拟量输入	PT100、DC 0(4)~20mA、DC 0~10V			
	通用技术参数			
温度/湿度	工作温度: -25~+60℃, 湿度 95%, 无凝露、无腐蚀性气体场所			
海拔	≤4000m			
绝缘电阻	≥100MΩ			
工频耐压	电源//光伏输入//继电器输出//通讯//光伏电池电压输入--AC 2.5kV/1min (注) 传感器输入+开关量输入//通讯--DC1kV/1min 注: 当选择 DC24V 电源供电时, 开关量输入供电将直接使用外部 DC24 供电			
辅助电源	辅助电源: AC85V~265V 或 DC 300~880V 或 DC 24V (±10%)			



## 6 接线方式



## 6.1 负极汇流板接线




## 7 安装尺寸

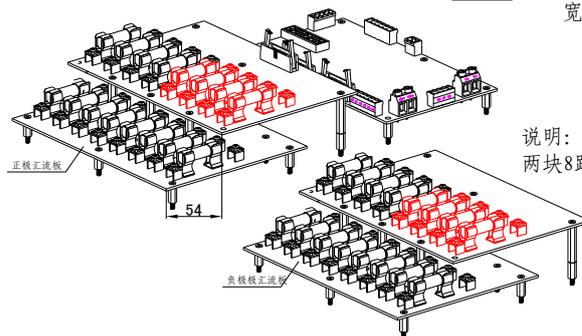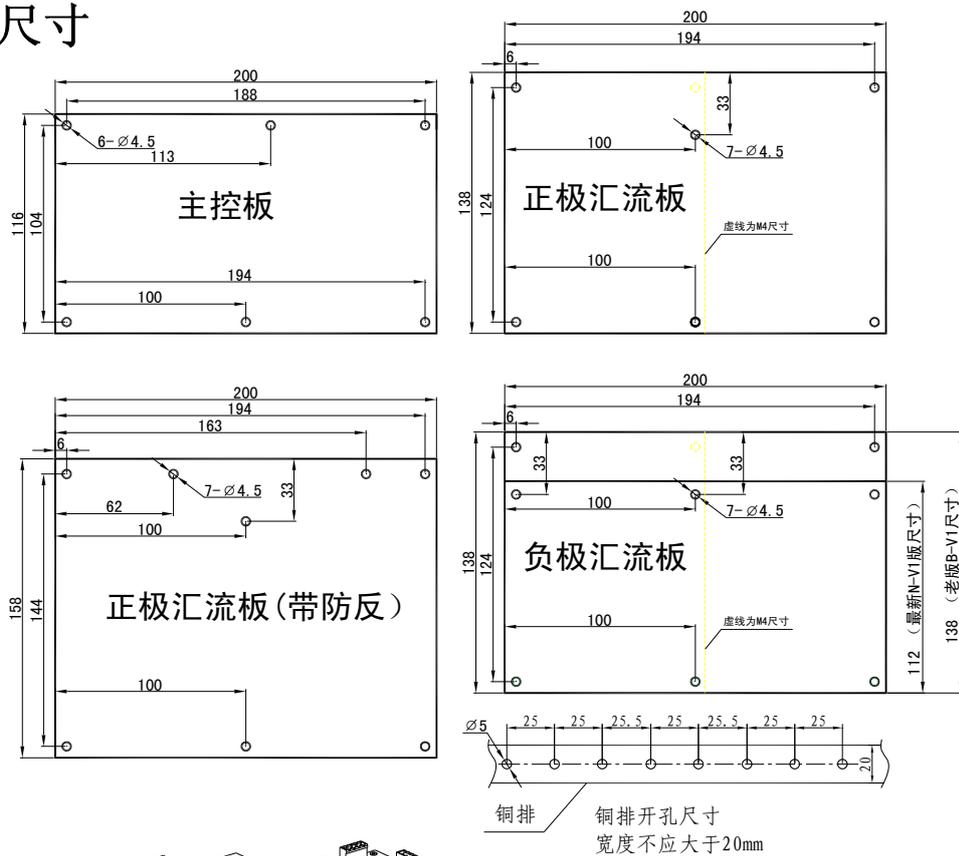

说明: 8路以上产品正负极汇流板都由两块8路汇流板上下阶梯层叠组合而成

# 7.1 安装方法

TDEI4.836.001.7

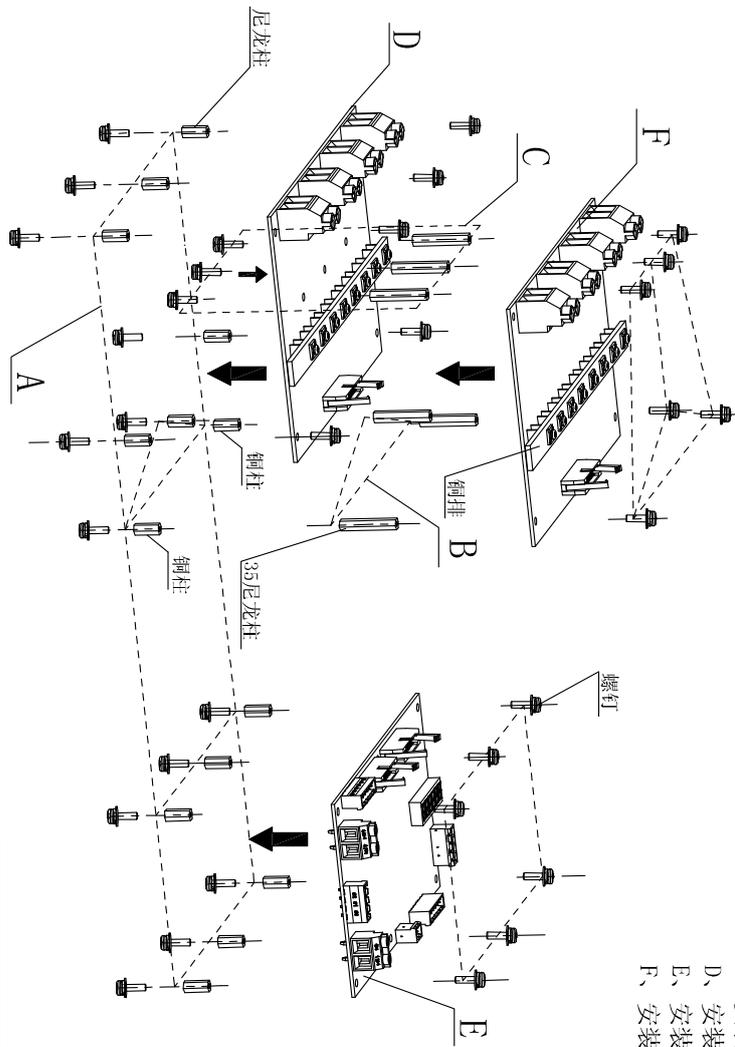

- 安装步骤：  
 A、安装M3X20尼龙柱和铜柱  
 B、安装M3X35尼龙柱  
 C、安装汇流板上的M3X35尼龙柱和螺母  
 D、安装1-8汇流板、数据线和汇流铜排  
 E、安装主控板  
 F、安装9-16汇流板、数据线和汇流铜排

负极汇流板	2	M12A/M16A	
正极汇流板	2	M12、M16/M12A、M16A	
主控板	1	M12、M16/M12A、M16A	
综合槽盘头螺钉 M3*10 镀锌彩 锌(带弹垫、平垫)	82	M12A/M16A	
	19	M12/M16	
M3铜柱 20*6	6	M12A/M16A	
	3	M12/M16	
G203-335塑料螺柱	12	M12A/M16A	
	6	M12/M16	
G203-320塑料螺柱	18	M12A/M16A	
	12	M12/M16	
名称	数量	备注	

设计	更改单号	签名	日期
审核			
工艺			
标准化			
批准			

制图：

绘图：

编号：A3

ACB-M12/M12A/M16/M16A		TDEI4.836.001.7	
安装示意图		阶段	质量
第 张	共 张	比例	
江苏安科瑞电器制造有限公司			

格式(2)

日期 签名

底图总号

图底图总号

媒体编号

## 8 按键操作

**8.1 左键** 依次显示当前设置的通信配置，地址 adr(1-247), 波特率 baud(1200、2400、4800、9600、19200、38400)，通信模式 mode (1stop/1 停止位、2stop/2 停止位、odd 奇校验、even 偶校验)

**8.2 右键** 依次显示高压直流电压输入(U. xxx. xV)、总电流(I. xxx. xA)、总功率(W. xxx. xkW)、直流电流输入(i. xx. xxmA)、直流电压输入(u. xx. xxV)、温度信号输入(t. ±xxx. x°C)、采集模块温度(t1. ±xxx°C)

**8.3 上键** 上翻显示功率值(路数依次显示为 1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、G x. xxxkW)

**8.4 下键** 下翻显示电流值(路数依次显示为 01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15-xx. xxA)

## 9 通讯说明

### 9.1 读写寄存器内容

使用 Modbus 功能码 03 (03H)、04 (04H) 可访问地址表中的所有内容，使用功能码 06 (06H) 可写单个寄存器数据，使用功能码 16 (10H) 可写连续寄存器数据，表格中的数据地址为十进制格式，1 个地址代表 1 个 WORD 数据。

数据地址	数据内容	数据类型	备注	读/写
0	仪表识别码	unsigned int	0x1308	R
1	版本号	unsigned int	0x1234 表示版本为 12.34	R
2	地址编号	unsigned int	拨码定义 1-32 之间，PC 在 1-247 之间	R/W
3	通信波特率	unsigned int	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400	R/W
4	通信校验模式(注 1)	unsigned int	0、1、2、3 (PC 和拨码开关定义一致) 0: 表示 1 个停止位; 1: 表示 2 个停止位; 2: 表示偶校验; 3: 表示奇校验	R/W
5-6 保留				
7	模块内部温度	Signed char	高字节 从模块温度 (-40°C~125°C, 保留给导轨式采集模块使用)	R
		Signed char	低字节 主模块温度 (-40°C~125°C)	
8	8-1 路运行状态	int	bit1, bit0 0, 0=通道未安装, 指示灯不亮 0, 1=过流、断线, 红灯显示 1, 0=正常运行, 绿灯显示	R
9	16-9 路运行状态	int	1, 1=电流输入反向 地址 8 的 bit1, bit0 对应第 1 路的输入状态; bit3, bit2 对应第 2 路的输入状态, 其他依次类推。	R

10	16-1 路报警状态	int	Bit0 为第 1 路, Bit1 为第 2 路, 依次类推	R
11	开关量输入、输出状态	unsigned int	Bit0 为第 1 路 D0, Bit1 为第 2 路 D0, Bit8 为第 1 路 DI, Bit9 为第 2 路 DI, Bit10 为第 3 路 DI。0 断开 1 闭合	R/W
12	直流电流 0-20mA 输入	int	小数点 2 位, 单位 mA	R
13	直流电压 0-10V 输入	int	小数点 2 位, 单位 V	R
14	温度 PT100 输入	int	小数点 1 位, 单位摄氏度	R
15	直流高压输入	int	小数点 1 位, 单位 V(例 6789 代表 678.9V)	R
16	总汇入电流		小数点 1 位, 单位 A	R
17	总汇入功率		小数点 1 位, 单位 KW	R
18	第 1 路输入的电流值	int	当前电流输入, 小数点 2 位, 如 1000 代表电流为 10.00A	R
19	第 2 路输入的电流值	int		R
20	第 3 路输入的电流值	int		R
21	第 4 路输入的电流值	int		R
22	第 5 路输入的电流值	int		R
23	第 6 路输入的电流值	int		R
24	第 7 路输入的电流值	int		R
25	第 8 路输入的电流值	int		R
26	第 9 路输入的电流值	int		R
27	第 10 路输入的电流值	int		R
28	第 11 路输入的电流值	int		R
29	第 12 路输入的电流值	int		R
30	第 13 路输入的电流值	int		R
31	第 14 路输入的电流值	int		R
32	第 15 路输入的电流值	int		R
33	第 16 路输入的电流值	int		R
34	第 1 路输入的功率值	int	小数点 3 为, 单位 KW. 如 1000 代表电流为 1.000KW	R
35	第 2 路输入的功率值	int		R
36	第 3 路输入的功率值	int		R
37	第 4 路输入的功率值	int		R
38	第 5 路输入的功率值	int		R
39	第 6 路输入的功率值	int		R
40	第 7 路输入的功率值	int		R
41	第 8 路输入的功率值	int		R
42	第 9 路输入的功率值	int		R
43	第 10 路输入的功率值	int		R
44	第 11 路输入的功率值	int		R
45	第 12 路输入的功率值	int		R
46	第 13 路输入的功率值	int		R
47	第 14 路输入的功率值	int		R
48	第 15 路输入的功率值	int		R
49	第 16 路输入的功率值	int		R
50	第 1 路输入的断线次数	unsigned int	保留功能	R
51	第 2 路输入的断线次数	unsigned int		R

52	第 3 路输入的断线次数	unsigned int		R
53	第 4 路输入的断线次数	unsigned int		R
54	第 5 路输入的断线次数	unsigned int		
55	第 6 路输入的断线次数	unsigned int		R
56	第 7 路输入的断线次数	unsigned int		R
57	第 8 路输入的断线次数	unsigned int		R
58	第 9 路输入的断线次数	unsigned int		R
59	第 10 路输入的断线次数	unsigned int		
60	第 11 路输入的断线次数	unsigned int		
61	第 12 路输入的断线次数	unsigned int		R
62	第 13 路输入的断线次数	unsigned int		R
63	第 14 路输入的断线次数	unsigned int		R
64	第 15 路输入的断线次数	unsigned int		R
65	第 16 路输入的断线次数	unsigned int		R
66	开关量 1 断线次数	unsigned int		R
67	开关量 2 断线次数	unsigned int		R
68	开关量 3 断线次数	unsigned int		R
80	脉冲继电器 1 输出时间	unsigned int	该值不为零时为脉冲输出，经过设置的该时间后自动复位；设置为零由总线控制不会自动复归。单位为秒。	R/W
81	脉冲继电器 2 输出时间	unsigned int		R/W
82	第 1 路过流阈值	int	设置过流报警阈值，当输入过流时对应地址 10 的标志报警，该值包含小数点 2 位。	R/W
83	第 2 路过流阈值	int		R/W
84	第 3 路过流阈值	Int		R/W
85	第 4 路过流阈值	int		R/W
86	第 5 路过流阈值	int		R/W
87	第 6 路过流阈值	int		R/W
88	第 7 路过流阈值	int		R/W
89	第 8 路过流阈值	int		R/W
90	第 9 路过流阈值	int		R/W
91	第 10 路过流阈值	int		R/W
92	第 11 路过流阈值	int		R/W
93	第 12 路过流阈值	int		R/W
94	第 13 路过流阈值	int		R/W
95	第 14 路过流阈值	int		R/W
96	第 15 路过流阈值	int		R/W
97	第 16 路过流阈值	int		R/W
98	第 1 路断线阈值	int	设置断线报警阈值，当输入断线无电流时地址 10 寄存器的对应标志报警，该值包含小数点 2 位。	R/W
99	第 2 路断线阈值	int		R/W
100	第 3 路断线阈值	Int		R/W
101	第 4 路断线阈值	int		R/W
102	第 5 路断线阈值	int		R/W
103	第 6 路断线阈值	int		R/W

104	第 7 路断线阈值	int		R/W	
105	第 8 路断线阈值	int		R/W	
106	第 9 路断线阈值	int		R/W	
107	第 10 路断线阈值	int		R/W	
108	第 11 路断线阈值	int		R/W	
109	第 12 路断线阈值	int		R/W	
110	第 13 路断线阈值	int		R/W	
111	第 14 路断线阈值	int		R/W	
112	第 15 路断线阈值	int		R/W	
113	第 16 路断线阈值	int		R/W	
114	第 1 路报警延时	unsigned int		信号输入超过设置的阈值经过该时间后报警标志才动作。单位为秒。	R/W
115	第 2 路报警延时	unsigned int			R/W
116	第 3 路报警延时	unsigned int			R/W
117	第 4 路报警延时	unsigned int			R/W
118	第 5 路报警延时	unsigned int			R/W
119	第 6 路报警延时	unsigned int			R/W
120	第 7 路报警延时	unsigned int	R/W		
121	第 8 路报警延时	unsigned int	R/W		
122	第 9 路报警延时	unsigned int	R/W		
123	第 10 路报警延时	unsigned int	R/W		
124	第 11 路报警延时	unsigned int	R/W		
125	第 12 路报警延时	unsigned int	R/W		
126	第 13 路报警延时	unsigned int	R/W		
127	第 14 路报警延时	unsigned int	R/W		
128	第 15 路报警延时	unsigned int	R/W		
129	第 16 路报警延时	unsigned int	R/W		

注：（1）仅在拨码开关设置为 PC 设置时才允许写操作。

## 9.2 DI 状态（开关量输入）的读取：

用 Modbus 的功能码 02（02H）访问下面地址表中的内容

其中 1=ON，0=OFF

数据地址	数据内容	数据类型	读/写	命令字	数值范围
0000H	DI1	BIT	R	02	1=ON，0=OFF
0001H	DI2	BIT	R	02	1=ON，0=OFF
0002H	DI3	BIT	R	02	1=ON，0=OFF

## 9.3 DO 状态（开关量输出报警状态）的读取：

用 Modbus 的功能码 01（01H）访问下面地址表中的内容

其中 1=ON，0=OFF

数据地址	数据内容	数据类型	读/写	命令字	数值范围
0000H	DO1	BIT	R	01	1=ON，0=OFF

0001H	D02	BIT	R	01	1=ON, 0=OFF
-------	-----	-----	---	----	-------------

在远程设备中，使用该功能码读取报警 1 至 32 连续状态。第一个输入对应的报警地址为 0，因此寻址 1-32 报警地址为 0-31。

指示状态 1 为 ON 闭合（有报警）和 0 为 OFF（无报警）。

## 9.4 开关量输出（报警状态）

使用 Modbus 的功能码 05（05H）访问下面地址表中的内容，仅当输入设置为高无信号保持（可操作复归）或 RS485 控制才允许操作。

数据地址	数据内容	读/写	命令字	数据
0000H	D01	W	05	0xff00=ON, 0x0000=OFF
0001H	D02	W	05	0xff00=ON, 0x0000=OFF

## 9.5 通信举例

例 1：读取仪表地址为 1 的第 10 和 11 路的测量值。

发送：0x01, 0x03, 0x00, 0x1b, 0x00, 0x02, 0xb4, 0xc0

返回：0x01, 0x03, 0x04, 0x03, 0xd2, 0x02, 0x50, 0x5b, 0x12

说明：读到的第 10 路测量值为（0x03, 0xd2）9.78A，第 11 路测量值为（0x02, 0x50）5.92A。

例 2：设置仪表地址为 1 的第 2 路过流阈值（假定超过 11.00 过流报警，则设置值为 1100）

发送：0x01, 0x06, 0x00, 0x53, 0x04, 0x4c, 0x7a, 0xee

返回：0x01, 0x06, 0x00, 0x53, 0x04, 0x4c, 0x7a, 0xee

或

发送：0x01, 0x10, 0x00, 0x53, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x4c, 0xA9, 0x06

返回：0x01, 0x10, 0x00, 0x53, 0x00, 0x01, 0xf1, 0xd8

例 3：读取 1 至 3 开关量输入状态

发送：0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x38, 0x0B

返回：0x01, 0x02, 0x01, 0x04, 0xA0, 0x4B

说明：04 转化成二进制数为 (00000)100，即第 3 路开关量输入为导通状态，其他为断开状态，高 5 位为被填充的 0 不代表任何含义。

例 4：读取 1 至 2 开关量输出（报警）状态

发送：0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xbd, 0xcb

返回：0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0xd0, 0x49

说明：02 转化成二进制数为 (000000)10，即第 2 路开关量输出为闭合状态，其他为断开状态，高 6 位为被填充的 0 不代表任何含义。

附 录

## 9.6 拨码开关设置 (1: OFF, 0: ON)

### 9.6.1 拨码定义

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地址设置 address setting					波特率设置 Baudrate setting		模式设置 Mode setting	通讯模式设置 Communication mode		电 流 反 向	显 示 模 式
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

### 9.6.2 地址设置

拨码 1	拨码 2	拨码 3	拨码 4	拨码 5	地址
1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	2
-----					
1	1	1	1	1	31
0	0	0	0	0	32

### 9.6.3 波特率设置

波特率 Baudrate	拨码 6	拨码 7
9600bps	0	0
4800bps	1	0
38400bps	0	1
19200bps	1	1

### 9.6.4 模式设置

	拨码 8	注意：拨码 8 重新设置，同时重新设置地址或波特率才能以新的通信方式工作。
仪表本地设置地址、波特率	0	
上位机设置地址、波特率	1	

### 9.6.5 格式设置

模式 Mode	拨码 9	拨码 10
10 位：1 位起始位，8 位数据位，1 位停止位	0	0
11 位：1 位起始位，8 位数据位，2 位停止位（保留）	1	0
11 位：1 位起始位，8 位数据位，偶校验，1 位停止位	0	1
11 位：1 位起始位，8 位数据位，奇校验，1 位停止位	1	1

### 9.6.6 电流反向

当电流全部接反向时，更改此状态可以调节显示变为正向。

### 9.6.7 显示模式

有常亮和自动熄灭节电 2 种模式。0ON 自动熄灭，1OFF 常亮

## 9.7 Modbus 功能码说明

### 9.7.1 对收到错误的命令的异常回复格式

下位机通信异常码回复格式			
地址	对应的错误功能	异常错误码数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	WORD

XX	XX (请求的功能码+80H)	01H、02H、03H、04H	XXXX (CRC 校验值)
----	-----------------	-----------------	----------------

异常码定义如下：

- 01 非法的功能码 (接受到的功能码不支持)；
- 02 非法的数据位置 (指定的数据位置超出了仪表的范围)；
- 03 非法的数据值 (接受到主机发送的数据值超出相应地址的数据范围)。
- 04 从站设备故障 (接受到主机发送的数据值当前不被许可写入)

### 9.7.2 使用 Modbus 的 01H/02H 功能状态

上位机要求读 (MODBUS 的 01H/02H 功能)				
地址	功能	地址	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (01H/02H)	XXXX	XXXX	XXXX (CRC 校验值)

下位机回复 (MODBUS 的 01/02 功能)				
地址	功能	数据长度	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	N BYTE	WORD
XX	XX (01H/02H)	XX	XXXX.....	XXXX (CRC 校验值)

异常下位机回复 (MODBUS 的 81H/82H 功能)			
地址	对应的错误功能	异常错误码数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	WORD
XX	XX (81H/82H)	XX (02H 地址错, 03H 数据错)	XXXX (CRC 校验值)

### 9.7.3 使用 Modbus 的 03 或 04 功能进行读

上位机要求读 (MODBUS 的 03H/04H 功能)				
地址	功能	开始地址	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (03H/04H)	XXXX	XXXX (N)	XXXX (CRC 校验值)

下位机回复 (MODBUS 的 03H/04H 功能)				
地址	功能	数据长度	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	2*N BYTE	WORD
XX	XX (03H/04H)	XX (2*N)	XXXX.....	XXXX (CRC 校验值)

异常下位机回复 (MODBUS 的 83H/84H 功能)			
地址	对应的错误功能	异常错误码数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	WORD
XX	XX (83H/84H)	XX (02H 地址错, 03H 数据错)	XXXX (CRC 校验值)

#### 9.7.4 使用 Modbus 的 05H 功能强制报警状态

上位机要求读 (MODBUS 的 05H 功能)				
地址	功能	地址	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (05H)	XXXX	0ff00H 或 0000H	XXXX (CRC 校验值)

下位机回复 (MODBUS 的 05 功能)				
地址	功能	地址	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (05H)	XXXX (和上位机请求的同)	XXXX (和上位机请求的同)	XXXX (CRC 校验值)

异常下位机回复 (MODBUS 的 85H 功能)			
地址	对应的错误功能	异常错误码数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	WORD
XX	XX (85H)	XX (02H 地址错, 03H 数据错)	XXXX (CRC 校验值)

#### 9.7.5 使用 Modbus 的 06H 功能进行写单个数据

上位机要求写单个数据 (MODBUS 的 06H 功能)				
地址	功能	开始地址	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (06H)	XXXX	XXXX	XXXX (CRC 校验值)

异常下位机回复 (MODBUS 的 06H 功能)				
地址	功能	开始地址	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (06H)	XXXX	XXXX	XXXX (CRC 校验值)

异常下位机回复 (MODBUS 的 86H 功能)			
地址	对应的错误功能	异常错误码数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	WORD
XX	XX (86H)	XX (02H 地址错, 03H 数据错, 04 不许可写)	XXXX (CRC 校验值)


#### 9.7.6 使用 Modbus 的 10H 功能进行写多个数据

上位机要求写多个数据 (MODBUS 的 16 (10H) 功能)						
地址	功能	开始地址	数据个数	数据长度	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	BYTE	2*N BYTE	WORD
XX	XX (10H)	XXXX	XXXX (n)	XX (2*n)	XXXX.....	XXXX (CRC 校验值)

下位机回复 (MODBUS 的 16 (10H) 功能)				
地址	功能	开始地址	数据个数	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (10H)	XXXX	XXXX	XXXX (CRC 校验值)

异常下位机回复 (MODBUS 的 90H 功能)			
地址	对应的错误功能	异常错误码数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	WORD
XX	XX (90H)	XX (02H 地址错, 03H 数据错, 04 不许可写)	XXXX (CRC 校验值)

## 9.8 通讯连接方式

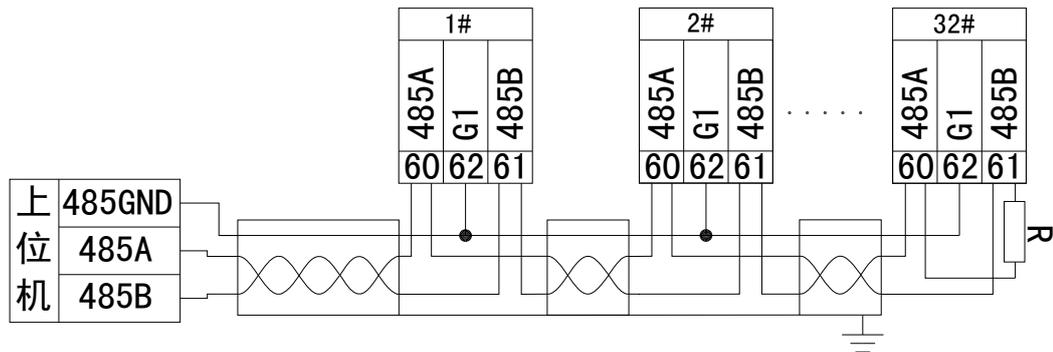

当多个装置组网使用时,最后一个的 RS485 的 A 和 B 端子上应并接一个终端匹配电阻 R,以保证通讯阻抗匹配,终端匹配电阻一般在  $120\Omega$ – $10k\Omega$  之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。上图为使用三芯屏蔽线的示意图,屏蔽层接大地,各个设备的 G1 端子并接。

调试与维护


### 9.8.1 使用说明

- 1) 通电前首先检查电源线是否正确接入。
- 2) 通电后,电源指示灯 (POWER) 被点亮,同时运行灯 (RUN) 开始闪烁,时间间隔为 1 秒。
- 3) 通讯的建立
  - a) 正确接入 RS485 总线,并连接至上位机。
  - b) 上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块已经收到上位机命令并应答,即通讯已经建立。

### 9.8.2 调试

- 1) 通电前检查电源是否连接正确。
- 2) 通电后,观察电源灯是否点亮,若不亮则表明电源未加上。
- 3) 观察运行灯是否闪烁,若不闪烁,表明模块没有正常运行。
- 4) 只有当通讯指示灯闪烁时,才表明通讯建立起来。
- 5) 设置上位机查询时间间隔。由于总线是半双工方式,上位机应设定适当的时间间隔,时间间隔应根据模块应答命令的长短和波特率决定,时间间隔设置不当会导致通讯失败。

# 10 产品照片

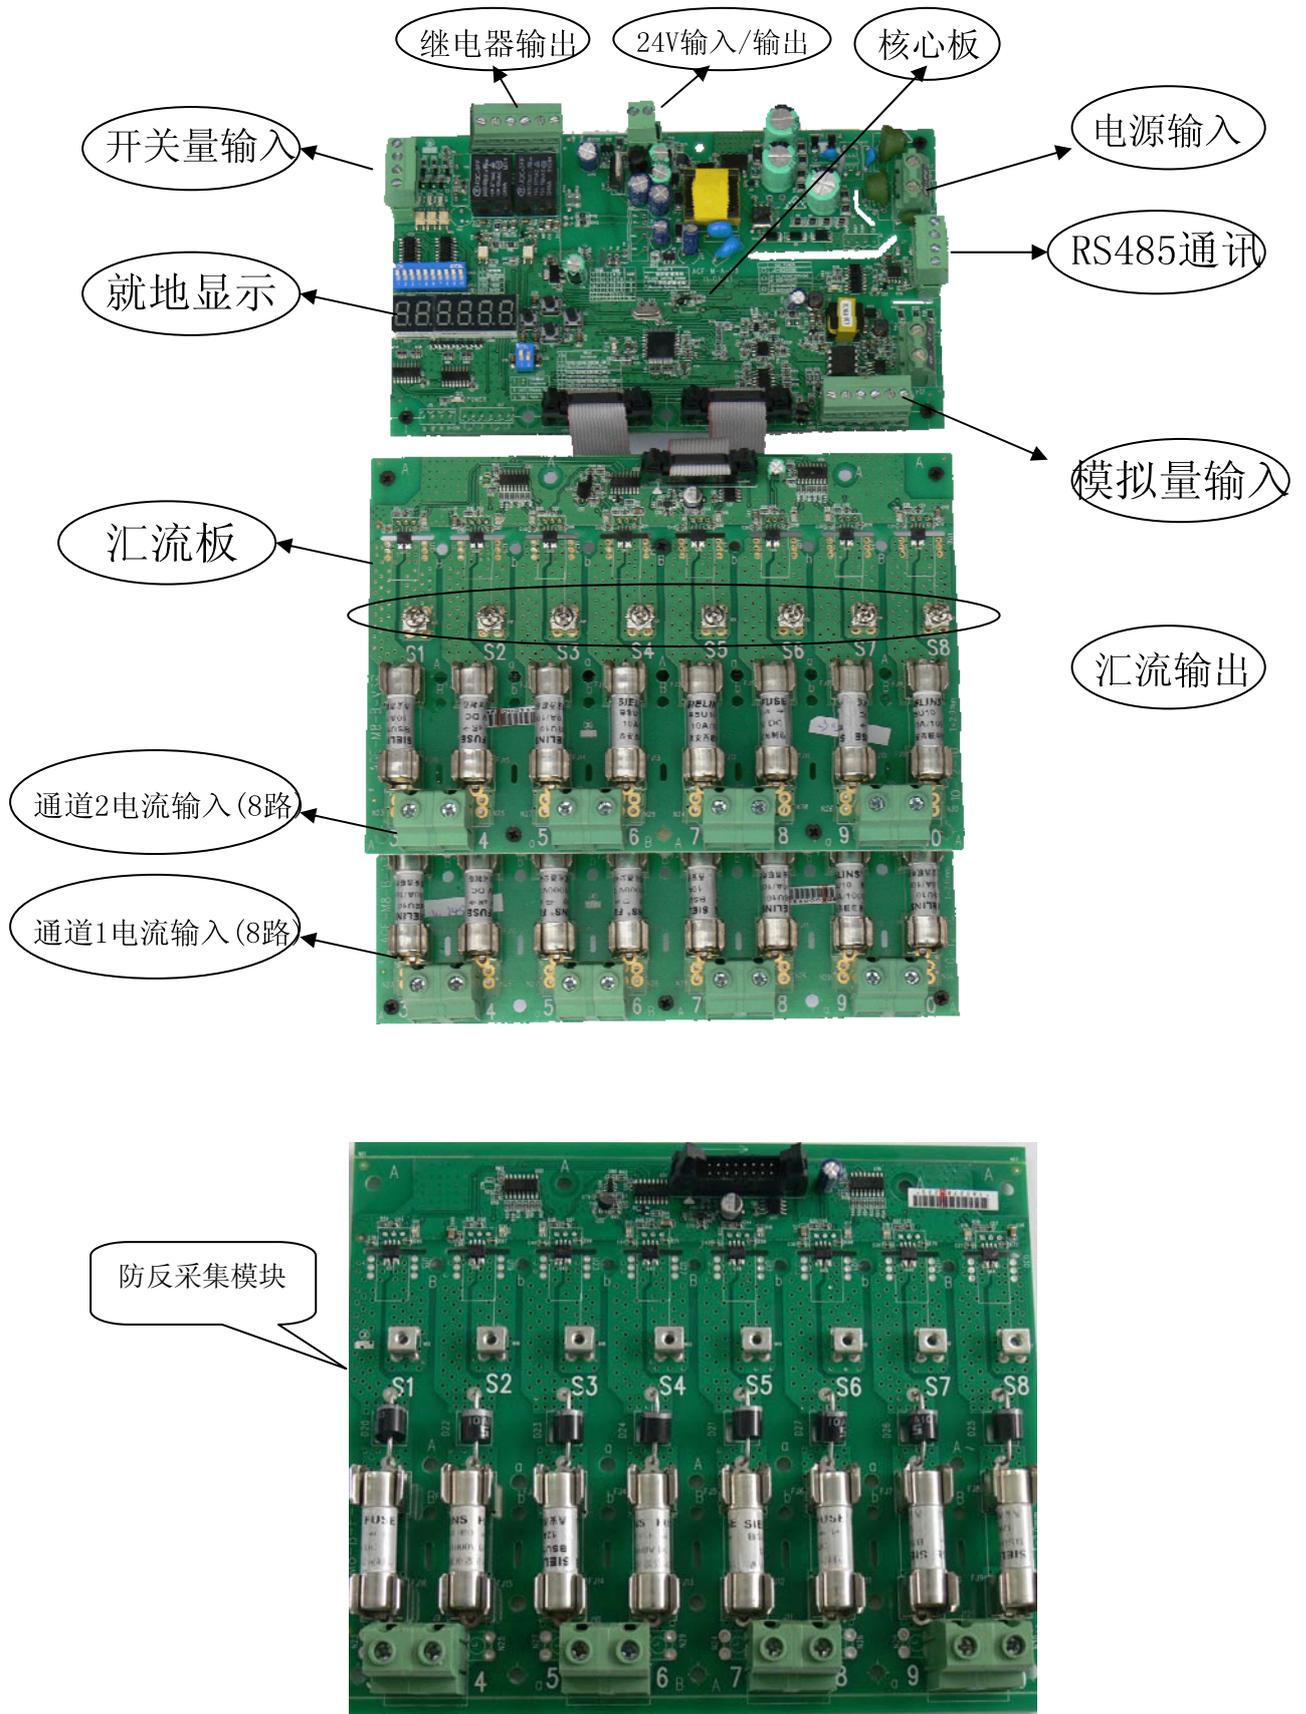

**总部：上海安科瑞电气股份有限公司**

地址：上海市嘉定马东工业园区育绿路 253 号

电话：021-69158300 69158301 69158302

传真：021-69158303

服务热线：800-8206632

邮编：201801

E-mail: [Acre1001@vip.163.com](mailto:Acre1001@vip.163.com)

**生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司**

地址：江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路 5 号

电话：0510-86179966 86179967 86179968

传真：0510-86179975

邮编：214405

E-mail: [JY-Acre1001@vip.163.com](mailto:JY-Acre1001@vip.163.com)

V2.0 将技术参数中的温度系数由 200 改为 400ppm

V2.1 更换安装示意图(更改螺柱)

V2.2 更改了通信协议中地址 7 温度显示，通信举例 1 和 2 错误，按键操作右键增加“模块温度显示”。

V2.3 更改接线图，将 mV 信号删除 12.1.19

V2.4 新增产品照片，新增了防反采集模块 12.3.8

V2.5 命名规则中新增“若带防反功能时额定电流 $\leq 6A$ ” 12.5.14

V2.6 更改通讯说明中“通信校验模式”备注栏

V2.7 更改 9.8 通讯接线方式 12.9.29